


viz. SITUACE č. 5

viz. SITUACE č. 5

situace č. 4

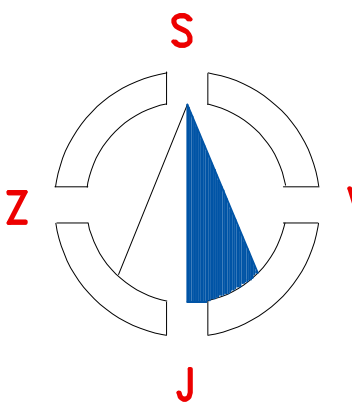


IO 02 – VODOVOD PD, PEKELSKÝ DŮL

- potrubí vodovodu plastové PEHD 93,6 x 7,2 mm, 28 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 3)
- potrubí vodovodu plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 121 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- potrubí vodovodu plastové PEHD 66,1 x 7,35 mm, 72 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 3)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm, PN 10 se ZS, 2 ks
- nadzemní hydrant s odvodněním DN 80 mm, PN 10, 1 ks
- otevřená zapažená jáma 2x1 m pro realizaci podvrtu, 2 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 28 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 193 m
- počet přepojených nemovitostí, 4 ks

město ČESKÁ KAMENICE místní část PEKELSKÝ DŮL

VODOVOD PEKELSKÝ DŮL MĚSTO ČESKÁ KAMENICE

Zaměřil:	Zpracoval:	Kreštil:	Kontroloval:	GEOTOP – ČL spol. s r.o. Budyšínské 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Petr Šikner	Petr Šikner	Kreštil: HP DJ 110plus		
Kraj:	Okres:	Obec:	Katastr. území:	
Ústecký	Děčín	Č. Kamenice	Č. Kamenice	
Souřadnicový systém:	Výškový systém:		B.p.v.	
Česká Kamenice PEKELSKÝ DŮL Podklad pro projekt vodovodu				
Zaměření polohopisu a výškopisu				1:250

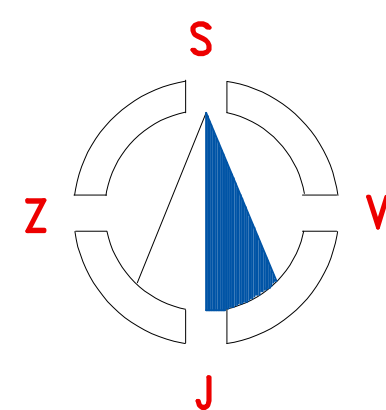

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

situace č. 4

IO 03 – VODOVOD PD1, PEKELSKÝ DŮL

- potrubí vodovodu plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 150 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm, PN 10 se ZS, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 150 m
- počet přepojených nemovitostí, 6 ks

SPECIFIKACE POTRUBÍ VODOVODU PEHD 90 mm :
Dvouvrstvé potrubí PE 100RC řádně certifikované podle PAS 1075 (typ 2 a 3) včetně opakovaných zkoušek trubek. Vnější vrstva potrubí o tloušťce 10 % je barevně odlišena a umožňuje snadnou identifikaci média. Permanentní průběžná kontrola kvality potrubí (prokazující splnění požadavku HNCT na úroveň minimálně 8760 hodin při 80 stupních Celsia) je dokladována ke každé dodávce potrubí a ke každé použité šarži granulatů v inspekčním certifikátu 3.1. UVEDENÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU JE PRO DODAVATELE STAVBY ZÁVAZNÁ !!!

viz. SITUACE č. 3

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
na STAVENÍŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

LEGENDA pro VODOVOD :

PEHD 90x5,4(8,2) mm – NOVÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU Z NÁVINU PE 100RC, SDR 17 V NOVE TRASE typ 2 NEBO typ 3
PEHD 63x5,8(7,35) mm – NOVÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU Z NÁVINU PE 100RC, SDR 11 V NOVE TRASE typ 2 NEBO typ 3
VB1-7 – VRCHOLOVÉ BODY TRASY VODOVODU PEHD 90 a 63 mm ZHOTOVĚNÉ ELEKTROVAROVKOU NEBO OHYBEM POTRUBÍ O PLOSMÉRU MINIMÁLNĚ 1 metr
JP11-13 – JÁMA PODVRTU, OTEVŘENÁ ZAPAŽENÁ STAVĚNÍ JÁMA V SILNICI PRO REALIZACI VODOVODU PODVRTEM BUDE ROZMĚR VE DNE 2x1 m a hloubky 2,0 m
stávající ATS – JE OSAZENÁ V ARMARURNÍ KOMŮRE ÚPRAVNÝ VODY SKALKA A BUDE VYLIŽITA I PRO ZAJIŠTĚNÍ TLAKOVÝCH POMĚRŮ PRO VODOVOD PEKELSKÝ DŮL
REALIZACE ŘÍZENÝM PODVRTEM – ULOŽENÍ VODOVODU V SILNICI III. MŮŽE BUDE Z POTRUBÍ PEHD 93,6 x 7,2 mm, PAS 1075 – typ 3 podle POŽADAVKU SÚS DEČÍN
REALIZACE ŘÍZENÝM PODVRTEM – ULOŽENÍ VODOVODU V MÍSTNÍ KOMUNIKACI BUDE Z POTRUBÍ PEHD 66,1 x 7,35 mm, PAS 1075 – typ 3 s OHLEDEM NA PROVOZ V MÍSTĚ
REALIZACE OTEVŘENÝM VÝKOPEM – ULOŽENÍ VODOVODU V MÍSTNÍ KOMUNIKACI BUDE Z POTRUBÍ PEHD 63 x 5,8 mm, PAS 1075 – typ 2 do OTEVŘENÉHO VÝKOPU
šOSO – NOVÁ OSAZENÁ ŠOUPĚ VODÁRENSKÉ PŘÍRUBOVÉ DN 50 mm, PN 10, se ZEMNÍ SOUPRAVOU TELESKOPICKOU A LITINOVÝM POKLOPEM PROVOZOVANÝ JAKO KALNIK
PH80 – NOVÁ OSAZENÝ NADZEMNÍ HYDRANT DN 80 mm, PN 10, na ODBOČCE T 50/50 mm S LITINOVÝM POKLOPEM HYDRANTOVÝM PROVOZOVANÝ JAKO KALNIK
stávající VODOVODNÍ PŘÍVADEČ PVC 225 mm – PŘÍTOK VODY Z PRAMENISTÉ KUNRATICE DO ÚPRAVNÝ VODY SKALKA A DÁLÉ TAKÉ DO PEKELSKÉHO DŮLU

- v MÍSTĚCH KRÍŽENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDE PROVÁDĚN VÝKOP RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCU JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH VEDENÍ
- STAVENÍŠTĚ BYLO IDENTIFIKOVÁNO PODLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY PROJEKTEM A PRACOVNÍKY SVK a.s. a SVS a.s. TEPLICE
- NAVŘENÁ STAVBA VODOVODU PEKELSKÝ DŮL, MĚSTO ČESKÁ KAMENICE JA STANČENÁ V KILOMETRECH A KŮTOVANA V METRECH
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA VŠEM SPRÁVCÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH JAKO DOKLADOVÁ ČÁST STAVBY
- ŘEŠENÍ BYLO KONZULTOVÁNO A ODOUSHLAŠENO PRACOVNÍKY SVK a.s. TEPLICE A SÚS DŮBÍ, OBLAST DEČÍN V ROZPRACOVANOSTI CELKOVÉHO ŘEŠENÍ A TRAS
- POTRUBÍ VODOVODU PEHD 90 a 63 mm PRO PEKELSKÝ DŮL BUDE ODPOBĚNO TLAKOVĚ ZKOUŠEČ VODOU PODLE ČSN EN 805, ČLÁNEK 11
- POTRUBÍ VODOVODU PEHD 90 a 63 mm PRO PEKELSKÝ DŮL BUDE OPAKOVANĚ PROPLÁCHNUTO A DEZINFIKOVÁNO ROZTOKEM CHLORANNU SODNÉHO
- pro VYPRACOVÁNÍ DŮR A PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY NEBYL PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO OVĚŘENÍ POUŽITÍ PODVRTU A ZATŘÍDNĚ HORNIN
- pro VŠECHNY POZEMKY, KDE BUDE VEDEN VEŘEJNÝ VODOVOD PEHD 90 a 63 mm BUDE UZAVŘENA SMLOUVA O VB VĚTNĚ REGISTRACE NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADU

IO 01 – VODOVOD K, PEKELSKÝ DŮL

- potrubí vodovodu plastové PEHD 93,6 x 7,2 mm, 41 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 3)
- otevřená zapažená jáma 2x1 m pro realizaci podvrtu, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 41 m
- počet přepojených nemovitostí, celá lokalita Pekelský Důl

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD K, PEHD 90 mm – 41 m

VYPRACOVAN: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219			
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219			
MÍSTO STAVBY: ČESKÁ KAMENICE, PEKELSKÝ DŮL			
VODOVOD PEKELSKÝ DŮL MĚSTO ČESKÁ KAMENICE			
SITUACE VODOVODU PEKEL. DŮL č. 4			
PROJEKTANT: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	FORMÁT: A0	DATUM: III. 2023	ÚČEL: DŮR
VERZE: 1	1:250	Č. ZAKÁZKY: 2023/01	ČÍSLO VÝKRESU: C.11