


# město ČESKÁ KAMENICE

## místní část obec LÍSKA

Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souradnicový systém : JTSK

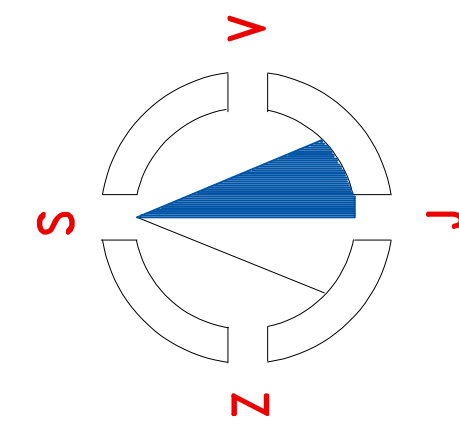

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT  
na STAVENISTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

### LEGENDA :

----- HRANICE STAVENIŠTĚ stavby DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA – ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

➔ TRASA a SMĚR PŘÍJEZDU na STAVENIŠTĚ STAVBY DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA

█ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = BUNKA a HYGIENICKÉ WC a MEZIDEPONIE SYPKÝCH HMOT na POZEMKU č. 1427 – trvalý travní porost v k.ú. LÍSKA, VLASTNÍK Město ČESKÁ KAMENICE, Nám. Míru č.p. 219  
VYBRANÝ DODAVATEL SI s VLASTNÍKEM PROJEDNÁ NÁJEM POZEMKU výměry 2.098 m<sup>2</sup>

➔ SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY stavby DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA

– Pro VYHOTOVENÍ HARMOGRAMU NEJSOU DOSTATEČNĚ PODKLADY, NENÍ ZNÁM DODAVATEL

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy. Věřejná silniční doprava bude po úsecích v místních komunikacích v obci Líska plně uzavřena. Uzavírka bude značena svislým dopravním značením č. B1 – zákaz vjezdů všech motorových vozidel a č. Z2 – zadržana pro označení uzavírky. Značení se bude posunovat max. po 150 metrech. Vybraný dodavatel vypracuje termínově konkrétní dopravně inženýrské opatření a odsouhlasí na DI Policie Děčín pro místní komunikace v obci. Objezdová trasa je možná.

## situace č. 5

### IO 08 – VODOVODNÍ ŘÁD B1

- potrubí voduodu řad B1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 152 m  
( materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2 )
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS; PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- dezinfekce a filtrační zkušička voduodu DN 50 mm, 152 m
- počet nově napoljených nemovitostí na voduod, 8 ks

PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ v LÍSCĚ  
Parcela č. 1427 v k.ú. LÍSKA, 2,098 m<sup>2</sup>  
vlastník pozemku MĚSTO ČESKÁ KAMENICE

### IO 07 – VODOVODNÍ ŘÁD B


- potrubí voduodu řad B plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 241 m  
( materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2 )
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS; PN 10, 3 ks
- podzemní plnopřítokový hydrant DN 80 mm, PN10, 1 ks
- dezinfekce a filtrační zkušička voduodu DN 80 mm, 241 m
- počet nově napoljených nemovitostí na voduod, 10 ks

IO 07 – VODOVODNÍ ŘÁD B, PEHD 90 mm – 241 m

IO 08 – VODOVODNÍ ŘÁD B1, PEHD 63 mm – 152 m

## situace č. 5

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA  
ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

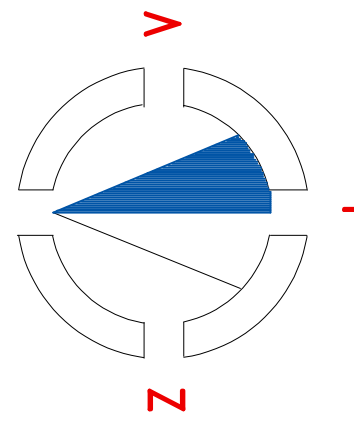

VYPRACOVAN	ING. JOSEF OUBŘEČEK – VODOHOPRAVČEK PROJEKT
VYKONATEL	VOV BPA, ŽILAVÁ 205, PČ. 473 01, 400 107019/9
MÍSTO STAVBY	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219
FORMÁT	A4
ČÍSLO	VI_2022
SKLAD	1
STAV	1
ČÍSLO KÓDE	020 VV020
SITUACE	PROVÁDĚNÍ STAVBY č. 5
C-22	