


situace č. 4

město ČESKÁ KAMENICE místní část obec LÍSKA

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

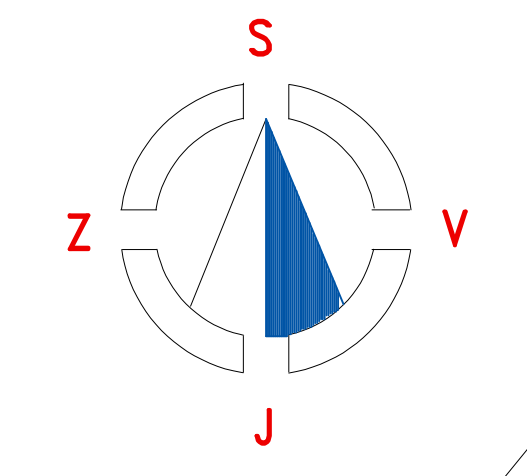

IO 07 – VODOVODNÍ ŘAD B

- potrubí vodovodu řad B plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 284 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- podzemní plnopřátkový hydrant DN 80 mm, PN16, 1 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 7 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 284 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 14 ks

k.ú. LÍSKA

IO 03 – VODOVODNÍ ŘAD A

- potrubí vodovodu řad A plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 20 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- podzemní plnopřátkový hydrant DN 80 mm, PN16, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 20 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 1 ks


IO 07 – VODOVODNÍ ŘAD B

- potrubí vodovodu řad B plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 239 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 2 ks
- podzemní plnopřátkový hydrant DN 80 mm, PN16, 1 ks
- ocelová chránička DN 200 mm na vodovodu, celkem 5 m
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 239 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 10 ks

situace č. 4

k.ú. LÍSKA

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

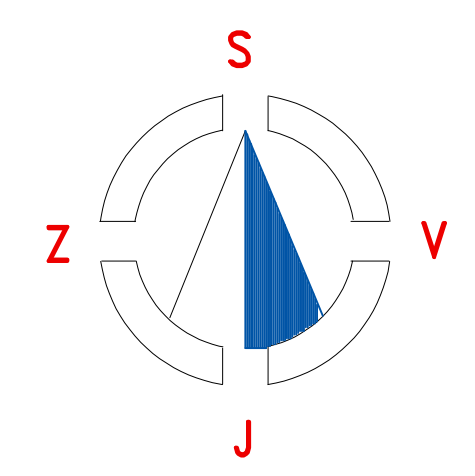

IO 03 – VODOVODNÍ ŘAD A, PEHD 90 mm – 20 m

viz. SITUACE č. 3

viz. SITUACE č. 3

viz. SITUACE č. 5

viz. SITUACE č. 5

VYPRACOVAL	ING. JOSEF FOUBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY	PROJEKTANT	AD
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	SKLAD	čl. 2022
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE	ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/16
		ČÍSLO VÝKRESU	C.6
		SITUACE KATASTRÁLNÍ č. 4	

